

I – LES TRANSFORMATEURS

I – LES TRANSFORMATEURS

- a) Un plan mentionnant les emplacements des 23 transformateurs
- b) Rapport Apave de l'entretien des transformateurs
- c) Document Apave du 15 décembre 1987
- d) Les certificats de destruction des transformateurs démantelés
- e) Nouveau tableau mentionnant le transformateur 31018


IMPLANTATION DES TRANSFORMATEURS ET DES CHAUFFERIES

LEGENDE:

IMPLANTATION DES TRANSFORMATEURS MAINTENUS

IMPLANTATION DES CHAUFFERIES

CEV - M

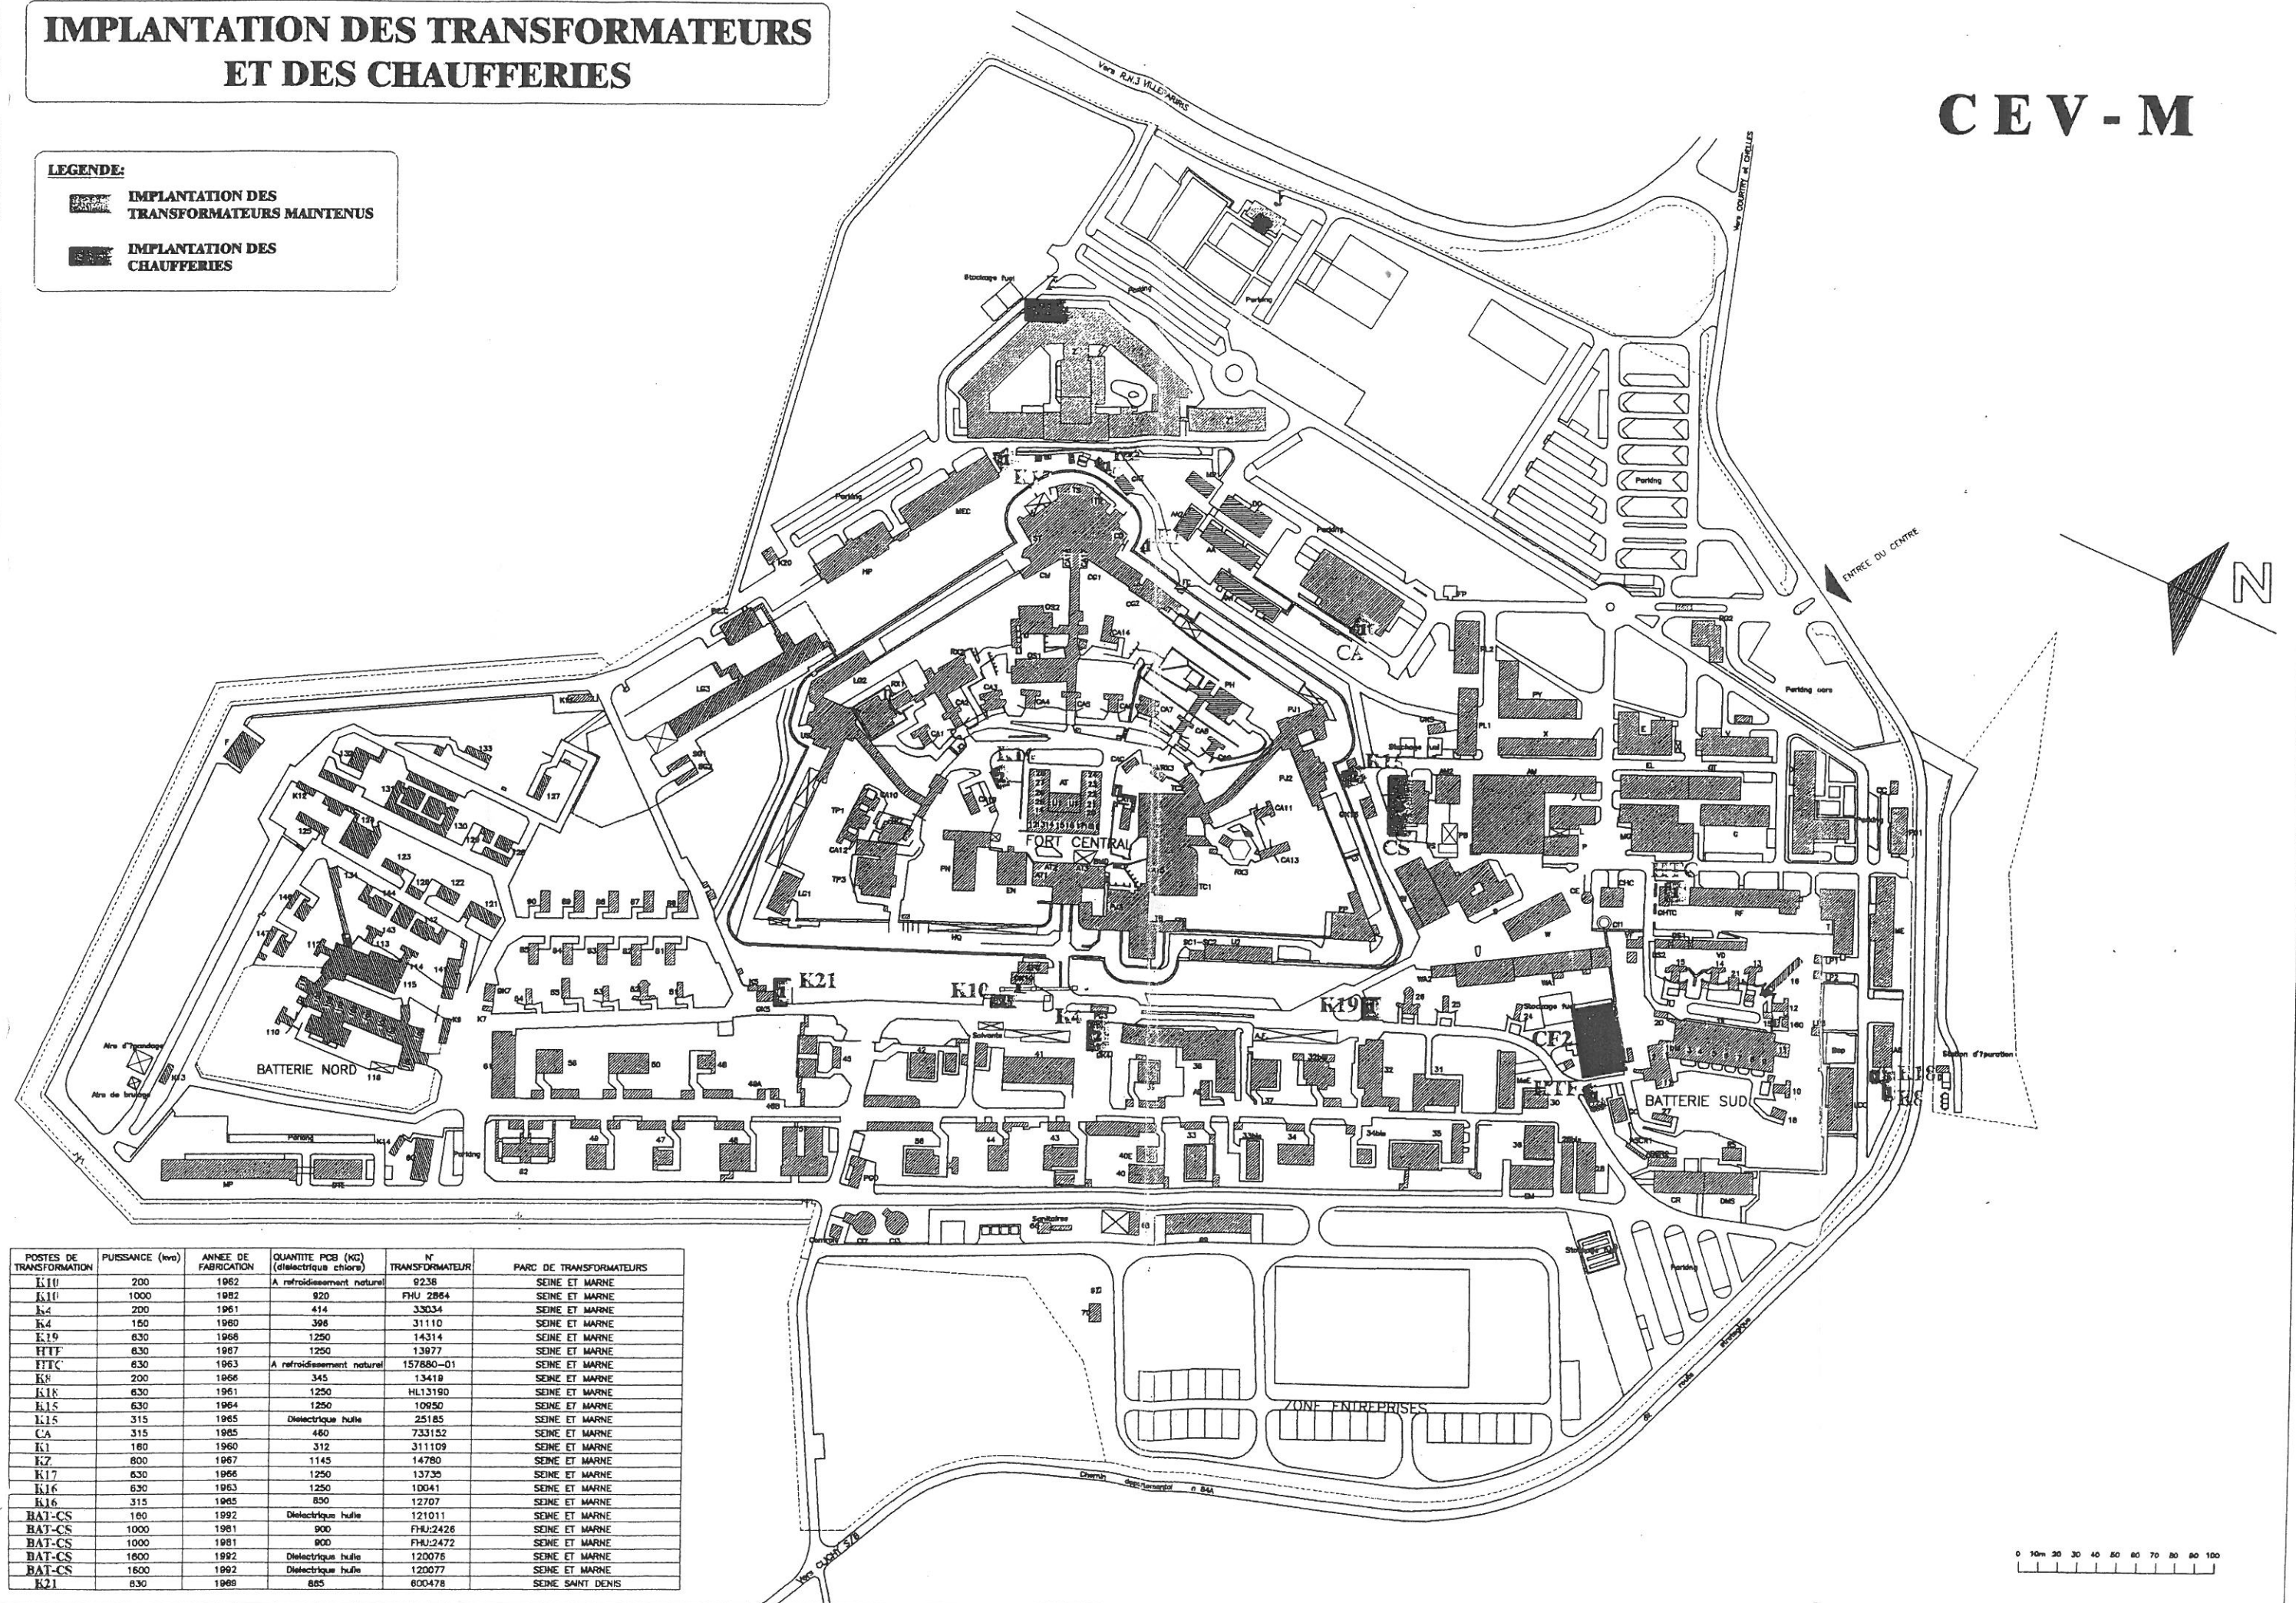

POSTES DE TRANSFORMATION	PUISSANCE (kva)	ANNEE DE FABRICATION	QUANTITE PCB (kg) (diélectrique chlore)	N° TRANSFORMATEUR	PARC DE TRANSFORMATEURS
L10	200	1962	A refroidissement naturel	0238	SEINE ET MARNE
L11	1000	1982	920	FHU 2884	SEINE ET MARNE
L4	200	1961	414	33034	SEINE ET MARNE
K4	160	1960	398	31110	SEINE ET MARNE
L19	630	1966	1250	14314	SEINE ET MARNE
HTF	630	1967	1250	13977	SEINE ET MARNE
FTC	630	1963	A refroidissement naturel	157880-01	SEINE ET MARNE
K8	200	1966	345	13419	SEINE ET MARNE
L18	630	1961	1250	HL13190	SEINE ET MARNE
L15	630	1964	1250	10950	SEINE ET MARNE
L15	315	1965	Diélectrique huile	25185	SEINE ET MARNE
CA	315	1965	460	733152	SEINE ET MARNE
K1	160	1960	312	311109	SEINE ET MARNE
K2	800	1967	1145	14780	SEINE ET MARNE
K17	630	1966	1250	13735	SEINE ET MARNE
K16	630	1963	1250	10041	SEINE ET MARNE
K16	315	1965	650	12707	SEINE ET MARNE
BAT-CS	160	1992	Diélectrique huile	121011	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1000	1981	900	FHU2426	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1000	1981	900	FHU2472	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1600	1992	Diélectrique huile	120075	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1600	1992	Diélectrique huile	120077	SEINE ET MARNE
K21	630	1968	895	600478	SEINE SAINT DENIS



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 04/11/97

N° Etab : 9335000170/044

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA044.10-MJL
CENTRALE SECOURS (C.S)

Rapport n° 044.

Adresse de l'établissement :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T

B.P N°7

77181 COUNTRY

Vérification effectuée

04/11/97

Inspecteur(s) : M. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

1 - b

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'études et de recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. BOURSEILLER

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous n'étions pas accompagnés.

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Le Responsable de Groupe
ELECTRICITE

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - B.P N°7
77181 COUNTRY

A l'attention de M. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 31/05/97

N° Etab : 9335000170/003

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA003.10/NC

POSTE DE TRANSFORMATION KCA
SERVICE GT - 003

Adresse de l'établissement :

C.E.A.
CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - B.P. N°7
77181 COUNTRY

Vérification effectuée

31/05/97

Inspecteur(s) : M. GILLET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : CENTRE D'ETUDES

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'Entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Le Responsable de Groupe
ELECTRICITE

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - BP N°7
77181 COUNTRY

A l'attention de M. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1.

Date : 12/04/97

N° Etab : 9335000170/024

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA024.10/MB

Poste de transformation KZ

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE-Centre d'Etudes de
VAUJOURS - Etablissement T
BP N° 7 - 77181 COURTRY

Vérification effectuée

12/04/97

Inspecteur(s) : M. BONNET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
di CTM-M

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes et de Recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Centre d'Etudes de VAUJOURS
Ets.T - BP N° 7 - 77181 COURTRY
A l'att. de M. l'Ingénieur de
Sécurité de l'établissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 01/03/97

N° Etab : 9335000170/006

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA06.10/NC

POSTE DE TRANSFORMATION HTC
Rapport N°006

Adresse de l'établissement :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T
B.P N°7
77181 COUNTRY

Vérification effectuée
01/03/97

Inspecteur(s) : M. BONNET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle
effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
du CEV-M

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes et de Recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par M. LIZEE

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA - ETABLISSEMENT T
B.P N°7
77181 COUNTRY
A l'attention de M. L'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement

Le Responsable de Groupe
ÉLECTRICITÉ

D. BONNET



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 31/05/97
N° Etab : 9335000170/022

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA022.10/NC

Poste de transformation HTF
Service GT - 022

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQ.
Centre d'Etudes de VAUJOURS
Etablissement T
77181 COUNTRY

Vérification effectuée

31/05/97

Inspecteur(s) : M. GILLET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de l'Atome
d'Établissement

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'entreprise A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Le Responsable de Groupe
ÉLECTRICITÉ

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA Centre d'Etudes de VAUJOURS
BP N°7
77181 COUNTRY
A l'attention de M.l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 12/04/97

N° Etab : 9335000170/002

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEAO02.10/NC

POSTE DE TRANSFORMATION K1

Adresse de l'établissement :

CEA CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T

B.P. N°7

77181 COUNTRY

Vérification effectuée

12/04/97

Inspecteur(s) : M. BONNET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
de CEA

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - B.P. N°7

77181 COUNTRY

A l'attention de M. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 04/10/97

N° Etab : 9335000170/004

Organisme de vérification :

A GENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA004.10-AD

POSTE DE TRANSFORMATION K4
RAPPORT N°004

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A ENERGIE ATOMIQUE
Centre d'Etudes de Vaujours
ETABLISSEMENT T - B.P. N°7
77181 COUNTRY

Vérification effectuée

04/10/97

Inspecteur(s) : M. GILLET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. BOURSEILLER

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par Entreprise A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Le Responsable de Groupe
ELECTRICITE

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

COMMISSARIAT A ENERGIE ATOMIQUE
Centre d'Etudes de Vaujours
ETABLISSEMENT T - B.P. N°7
77181 COUNTRY
A l'at.de M.l'Ing.Séc.de l'Et.



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 23/10/97

N° Etab : 9335000170/008

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA08.10/MJL

POSTE DE TRANSFORMATION K8
RAPPORT N° 008

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE Centre Etudes de
Vaujours- Ets. T- BP. n°7
77181 COURTRY

Vérification effectuée
23/10/97

Inspecteur(s) : M. GILLET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle
effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre de recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. BOURSEILLER

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par Entreprise A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Le Responsable du Groupe
ELECTRICITÉ

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

4 exemplaires à :

Centre d'Etudes de Vaujours
Etablissement T. BP. N°7
77181 COURTRY
A l'Attention de M.l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 15/03/97

N° Etab : 9335000170/010

Organisme de vérification :

A.GENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

Adresse de l'établissement :

C.E.A.-CENTRE D'ETUDES DE
VAUJOURS - Etablissement T

BP N° 7

77181 COUNTRY

RAPPORT N° : 001 ICEA010.10/NC
POSTE DE TRANSFORMATION K10

Vérification effectuée

15/03/97

Inspecteur(s) : M. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
R. GUYON

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes et de Recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

C.E.A.- CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
Etablissement T
BP N° 7 - 77181 COUNTRY
A l'att. M. L'Ingénieur de
Sécurité de l'Etablissement

Le Responsable de Groupe
ÉLECTRICITÉ


D. BONNET



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 20/09/97

N° Etab : 9335000170/015

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA015.10/FV

POSTE DE TRANSFORMATION K15
SERVICE GT
RAPPORT N°15

Adresse de l'établissement :

CEA-CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T

BP N° 7

77181 COUNTRY

Vérification effectuée

20/09/97

Inspecteur(s) : M. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
à CEA-M

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par les Electriciens d'A.E.P.

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Le Responsable de Groupe
ÉLECTRICITÉ

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA-CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - BP N° 7
77181 COUNTRY

A l'attention de M. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 15/03/97

N° Etab : 9335000170/016

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE-Centre d'Etudes de
VAUJOURS - Etablissement T
BP N° 7 - 77181 COUNTRY

RAPPORT N° : 001 ICEA016.10/NC

Poste de transformation K16

Vérification effectuée

15/03/97

Inspecteur(s) : Monsieur EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
à CEVA

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'études et de recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par l'entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
Ets.T-BP N° 7 - 77181 COUNTRY
A l'att. de M. l'Ingénieur de
Sécurité de l'Etablissement

Le Responsable de Groupe
ELECTRICITE

P. VALLÉE



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 22/02/97

N° Etab : 9335000170/017

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA017.10/NC

Poste de transformation K17

Rapport n° 017

Adresse de l'établissement :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T

B.P. N° 7

77181 COUNTRY

Vérification effectuée

22/02/97

Inspecteur(s) : M. BONNET

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
et CEV-11

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes et de recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par M. LIZEE Entreprise A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. MOREL

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T - B.P. N°7
77181 COUNTRY

A l'attention de Mr. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 25/10/97

N° Etab : 9335000170/018

Organisme de vérification :

A GENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA018-10/NC

Poste de transformation
K18

RAPPORT N° 018

Adresse de l'établissement :

C.E.A VAUJOURS
Centre d'Etudes de Vaujours
Route Stratégique BP. n°7
77181 COUNTRY

Vérification effectuée

25/10/97

Inspecteur(s) : M. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre de recherche

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. BOURSEILLER

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par Entreprise AEP

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Le Responsable de Groupe
ELECTRICITE

R. MAGNE

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA VAUJOURS CENTRE ETUDES VAUJOURS
Centre d'Etudes de Vaujours
Route Statégique - BP. n°7
77181 COUNTRY
A l'att.de l'Ing. Séc. de l'Ets.



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 25/10/97

N° Etab : 9335000170/019

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
17, rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17

Tél. : 01.40.54.58.00 Fax : 01.40.54.58.88 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA019.10/NC

Poste de transformation K19

Rapport n° 019

Adresse de l'établissement :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS
ETABLISSEMENT T

B.P. N° 7

77181 COUNTRY

Vérification effectuée

25/10/97

Inspecteur(s) : Mr. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : Centre d'Etudes et de recherches

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. BOURSEILLER

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par Entreprise A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

Le Responsable de Groupe
ELECTRONIQUE

R. MAGNE

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDE DE VAUJOURS

ETABLISSEMENT T-B.P. n° 7

77181 COUNTRY

A l'attention de Mr. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

E501

1

Date : 08/10/96
N° Etab : 9335000170/021

Organisme de vérification :

AGENCE EXPORT - GRANDS COMPTES
13 à 17 rue Salneuve

75854 PARIS CEDEX 17
Tél. : (1) 40.54.59.26 Fax : (1) 40.54.57.47 Telex : 651493

RAPPORT N° : 001 ICEA021.10/NC
POSTE DE TRANSFORMATION K21
RAPPORT N° 021

Adresse de l'établissement :

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE
CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS BP7
77181 COUNTRY

Vérification effectuée
08/10/96

Inspecteur(s) : M. EXARE

Objectif de la vérification : PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Vérification : périodique annuelle

effectuée d'après :

le décret du 14 Novembre 1988 (Ministère du travail)

L'Ingénieur de Sécurité
d'Etablissement
du CEV-M

DOMAINE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT : CENTRE DE RECHERCHES

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES assurée par : M. MOREL

REGISTRE DE CONTROLE : a été visé.

Lors de la vérification, nous étions accompagnés par Société A.E.P

Nous avons rendu compte de nos principales constatations à M. BOURSEILLER

Il a été établi en 4 exemplaires et expédié comme suit :

4 exemplaires à :

CEA CENTRE D'ETUDES DE VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY
A l'attention de M. l'Ingénieur
de Sécurité de l'Etablissement



Association Parisienne de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Électriques
Association sans but lucratif, fondée en 1874, reconnue d'utilité publique, agréée par arrêtés ministériels pour les contrôles réglementaires
13 à 17, rue Salneuve, 75854 PARIS CEDEX 17 - Tél. (1) 47.66.51.51 - Telex 280493 APPAVE PARIS

Service "Electricité"

Poste n°

AU/MR-S12-200-
N/Ré. 933500.01.70-

V/Ré.

V/Lettre du

CEA - CEV

Etablissement T

77181 - COUNTRY

A l'attention de Monsieur GIOVANELLI.

1 - c

BLOIS
41000
1, rue Monin
54.78.16.69

BOURGES
18000
Macdonald
48.20.04.67

EAUROUX
36000
au Centre
la Braudene
54.34.12.40

CHARTRES
AINVILLIERS
Jean-Perrin
LE VALLIER
37.21.04.22

ORLÉANS
NS CEDEX 2
Les Montées
Pont Cotelette
38.56.28.66
82 APAVORL

REIMS
51100
Paul Adam
él. 26.40.19.41

UR-MARNE
51000
Polyte Faure
él. 26.65.43.96

TROYES
SAINT-MARIE
Jean-Jaures
él. 25.81.20.21

ÉVRY
ÉVRY CEDEX
"Le Maziere"
des Mazieres
(1) 60.77.74.81

CRETEIL
RETEIL CEDEX
Félix Eboue
Echal 644
(1) 43.39.10.19

OSNY
Bonaise Cadex
"Le Président"
Jules César
B.P. 235
(1) 30.31.03.63

Mézières
Verdun
Bar-le-Duc
Saint-Dizier
Chaumont
Sarrailh

Auxerre

DE-FRANCE
37200
Voie n° 1
Route de Odiar
Hé(596) 717754

Correspondant: André URRESOLA.

COURRIER ARRIVÉE
CEV-M
le 17/12/87
Vice et Co. 11, rue de la
Bis. Giara.



CRETEIL, le 15 Décembre 1987

Messieurs,

Après examen des dispositions adoptées dans les postes
de transformation (détail annexé ci-joint) pour se conformer aux exigences
du paragraphe 10 du TITRE II de l'ARRETE TYPE (annexé à la CIRCULAIRE
no 12/16 du 11 Mars 1986), et sous réserve de l'efficacité du produit
employé (SERPISOL) pour imperméabiliser les volumes de rétention amé-
nagés au-dessous des cuves des transformateurs, nous certifions que ces
volumes seraient, en cas de fuite, capables de conserver la totalité du
polychlorobiphényle utilisé comme diélectrique.

En nous tenant à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression
de notre considération distinguée.

Le Chef du Bureau
de Créteil

P. BALESTRINO

PJ: Annexe.

Vérifications Techniques de Sécurité (vapeur, pression, électricité, levage) - Laboratoires
Économies d'Énergie - Prévention des Accidents du Travail - Prévention de l'incendie
Contrôle Technique des Constructions - Contrôles non Destructifs - Essais de Matériels
Réception des Installations - Mesures de Bruits et Nuisances - Radioprotection
Sécurité Informatique - Stages de Formation Professionnelle - Automatismes



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

1 - d

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et 06/12/94 (ATOCHIM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL9237	745 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	440 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

745 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02.43.09.14.50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

440 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem



Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL14759	1 710 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	1 250 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

1 710 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

1250 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL13681	1 715 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	1 250 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

1 715 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

1250 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998
Stamp: RECEVU
Stamp: TRAITEMENT
Stamp: ATOCHEM
Stamp: SAINT-AUBAN
Stamp: 04 92 33 75 00
Stamp: 04 92 64 45 45

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
IET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 01
Télex 410 031
Télécopie 04 92 64 45 41

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOCHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL9845	740 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	345 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

740 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZEN-BOUÈRE
Tél. 02.43.09.14.50
SIRET 344 984 899 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

10 FEB. 1998

Saint-Auban, le :

Le Directeur :



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOCHIM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° 31112	694 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	396 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

694 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

19 FEV. 1998

396 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

041 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° 31111	694 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	396 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

694 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02.43.09.14.50
SIRET 344 984 869 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

31 FEV. 1998

396 kg
Saint-Auban, le :

Le Directeur :



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
RET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem



Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL9844	740 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	345 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

740 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
B Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

13 FEV. 1998

345 kg
Saint-Auban, le :

Le Directeur :



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 01
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 41

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° 33036	800 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	414 kg	C151	Saint-Auban

**POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306**

800 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

**POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151**

11 FEV. 1998

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

[Handwritten signature and stamp]
ATOHEM
Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 01
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 41



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
IET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 01
Télex 410 031
Télécopie 04 92 64 45 41

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs locaux respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) 05/12/94 (ATOCHÉM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL7232	745 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	440 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

745 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

440 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :

CEA VAUJOURS

BP 7

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° 33035	800 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	414 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

800 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
R. Tél. 02.43.09.14.50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

14 FEV. 1998

414 kg
Saint-Auban, le :

Le Directeur :



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
IET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem



Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 0
Télex 410 031
Télécopie 04 92 64 45 4

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011-98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS

77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOCHÉM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique	2 810 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	1 400 kg	C151	Saint-Auban

PDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

2 810 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02 43 09 14 50
SIRET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

1400 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998



APROCHIM

Z.I. La Promenade
13 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télex 723 443
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
ET 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem

ATO

Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télex 410 031 F
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

011 . 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et : 06/12/94 (ATOCHIM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DESIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
1 transformateur PCB - masse métallique N° HL7231	745 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	440 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

745 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02.43.09.14.50
344 984 869 000 26 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

440 kg

Saint-Auban, le :

Le Directeur :

11 FEV. 1998



APROCHIM

Z.I. La Promenade
3 - 53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Téléphone 02 43 09 14 50
Télécopie 02 43 70 68 26
S.A. au Capital de 2.250.000 F
R.C. Laval B 344 984 869
T 344 984 869 000 26 - APE 900 C

elf atochem



Usine de Saint-Auban
04600 Saint-Auban
Téléphone 04 92 33 75 00
Télécopie 04 92 33 75 00
Télécopie 04 92 64 45 45

CERTIFICAT DE DESTRUCTION N°

041 - 98 / 8031

PRODUCTEUR DU DECHET :
CEA VAUJOURS
BP 7
77181 COUNTRY

Les déchets ci-dessous désignés, ont été reçus sur les Centres APROCHIM et ATOCHEM, au sein de leurs sites respectifs pour y être décontaminés et incinérés, en vertu des Arrêtés ministériels des : 23/06/95 (APROCHIM) et 06/12/94 (ATOHEM).

Les déchets ont été traités par décontamination pour les Codes 306, et par incinération pour les Codes 151.

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CODE C	PLATE-FORME
transformateur PCB - masse métallique N° 501897	2 000 kg	C306	Greze en Bouère
PCB exit du transformateur - masse liquide	865 kg	C151	Saint-Auban

POIDS RECU (MASSES METALLIQUES)
CODE 306

2 000 kg

Greze en Bouère, le : 31 décembre 1997

Le Directeur :

APROCHIM S.A.
Z.I. La Promenade B.P. 13
53290 GREZ-EN-BOUÈRE
Tél. 02.43.09.14.50
SIRET 344 984 869 00026 - APE 900 C

POIDS RECU (PCB LIQUIDE)
CODE 151

1 FEV. 1998

865 kg
Saint-Auban, le :

Le Directeur :

PARC DE TRANSFORMATEURS SEINE SAINT DENIS

Postes de transformation	Puissance (kva)	Année de fabrication	Quantités PCB (kg) (Diélectrique chloré)	N° transformateur	Devenir de l'installation	Certificat d'élimination
K12	200	1963	345	HL 9845	Supprimé	disponible annexe 1.1
K12	630	1966	1250	HL 13681	Supprimé	disponible annexe 1.1
K14	200	1963	345	HL 9844	Supprimé	disponible annexe 1.1
K11	160	1960	396	31111	Supprimé	disponible annexe 1.1
K13	160	1960	396	31112	Supprimé	disponible annexe 1.1
K5	200	1961	414	33036	Supprimé	disponible annexe 1.1
K5	200	1962	440	HL 7232	Supprimé	disponible annexe 1.1
K7	200	1962	440	HL 9237	Supprimé	disponible annexe 1.1
K9	630	1967	1250	H 14759	Supprimé	disponible annexe 1.1
K9	200	1962	440	HL 7231	Supprimé	disponible annexe 1.1
K21	630	1969	865	600478	Maintenu	

Bâtiment de stockage 61: transformateurs en réserve(de secours)

	315	1969	398	70656	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	500	1969	660	400205	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	160	1960	396	31109	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	500	1969	660	400204	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	630	1961	900	32113	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	63	1969	149	H 694102	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	630	1963	1250	HL 9950	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1
	160	1960	300	31018	Supprimé en 96	disponible annexe 1.1

PARC DE TRANSFORMATEURS SEINE ET MARNE

Postes de transformation	Puissance (kva)	Année de fabrication	Quantités PCB (kg) (Diélectrique chloré)	N° transformateur	Devenir de l'installation	Certificat d'élimination
K10	200	1962		9238	Maintenu	
K10	1000	1982	Refroidissement naturel 920 /	FHU 2864	Maintenu	
K4	200	1961	414 /	33034	Maintenu	
K4	150	1960	396 /	31110	Maintenu	
K19	630	1968	1250 /	14314	Maintenu	
HTF	630	1967	1250 /	13977	Maintenu	
HTC	630	1963	Refroidissement naturel	157880-01	Maintenu	
K8	200	1966	345 /	13419	Maintenu	
K18	630	1961	1250 /	HL13190	Maintenu	
K15	630	1964	1250 /	10950	Maintenu	
K15	315	1965	Diélectrique huile	25185	Maintenu	
CA	315	1985	460 /	733152	Maintenu	
K1	160	1960	312 /	311109	Maintenu	
KZ	800	1967	1145 /	14780	Maintenu	
INF	1600	1983	1400 /	FMU 3546	Supprimé	disponible annexe 1.1
K17	630	1966	1250 /	13735	Maintenu	
K20	200	-	450	33035	Supprimé	disponible annexe 1.1
K20	630	-	1250	601897	Supprimé	disponible annexe 1.1
K16	630	1963	1250 /	10041	Maintenu	
K16	315	1965	-850 <i>OK</i>	12707	Maintenu	

PARC DE TRANSFORMATEURS SEINE ET MARNE

Postes de transformation	Puissance (kva)	Année de fabrication	Quantités PCB (kg) (Diélectrique chloré)	N° transformateur	Devenir de l'installation	Certificat d'élimination
Bâtiment CS	160	1992	Huile diélectrique	121011	Maintenu	
Bâtiment CS	1000	1981		FHU 2426	Maintenu	
Bâtiment CS	1000	1981		FHU 2472	Maintenu	
Bâtiment CS	1600	1992	Huile diélectrique	120076	Maintenu	
Bâtiment CS	1600	1992	Huile diélectrique	120076	Maintenu	