

II – INSTALLATIONS DE COMBUSTION

2/- INSTALLATIONS DE COMBUSTION

a) Emplacement des chaufferies

Voir plan transformateurs
paragraphe 1-a

b) Etat des chaudières de secours 1 et 5

Les chaudières 1 et 5 étaient hors service depuis 1996. Leur utilisation n'était pas nécessaire.


Des organes non conformes ont été démontés. La remise en service de ces installations n'a pas été envisagée puisque non indispensable au chauffage du centre.

IMPLANTATION DES TRANSFORMATEURS ET DES CHAUFFERIES

LEGENDE:

- IMPLANTATION DES TRANSFORMATEURS MAINTENUS
- IMPLANTATION DES CHAUFFERIES

CEV-M

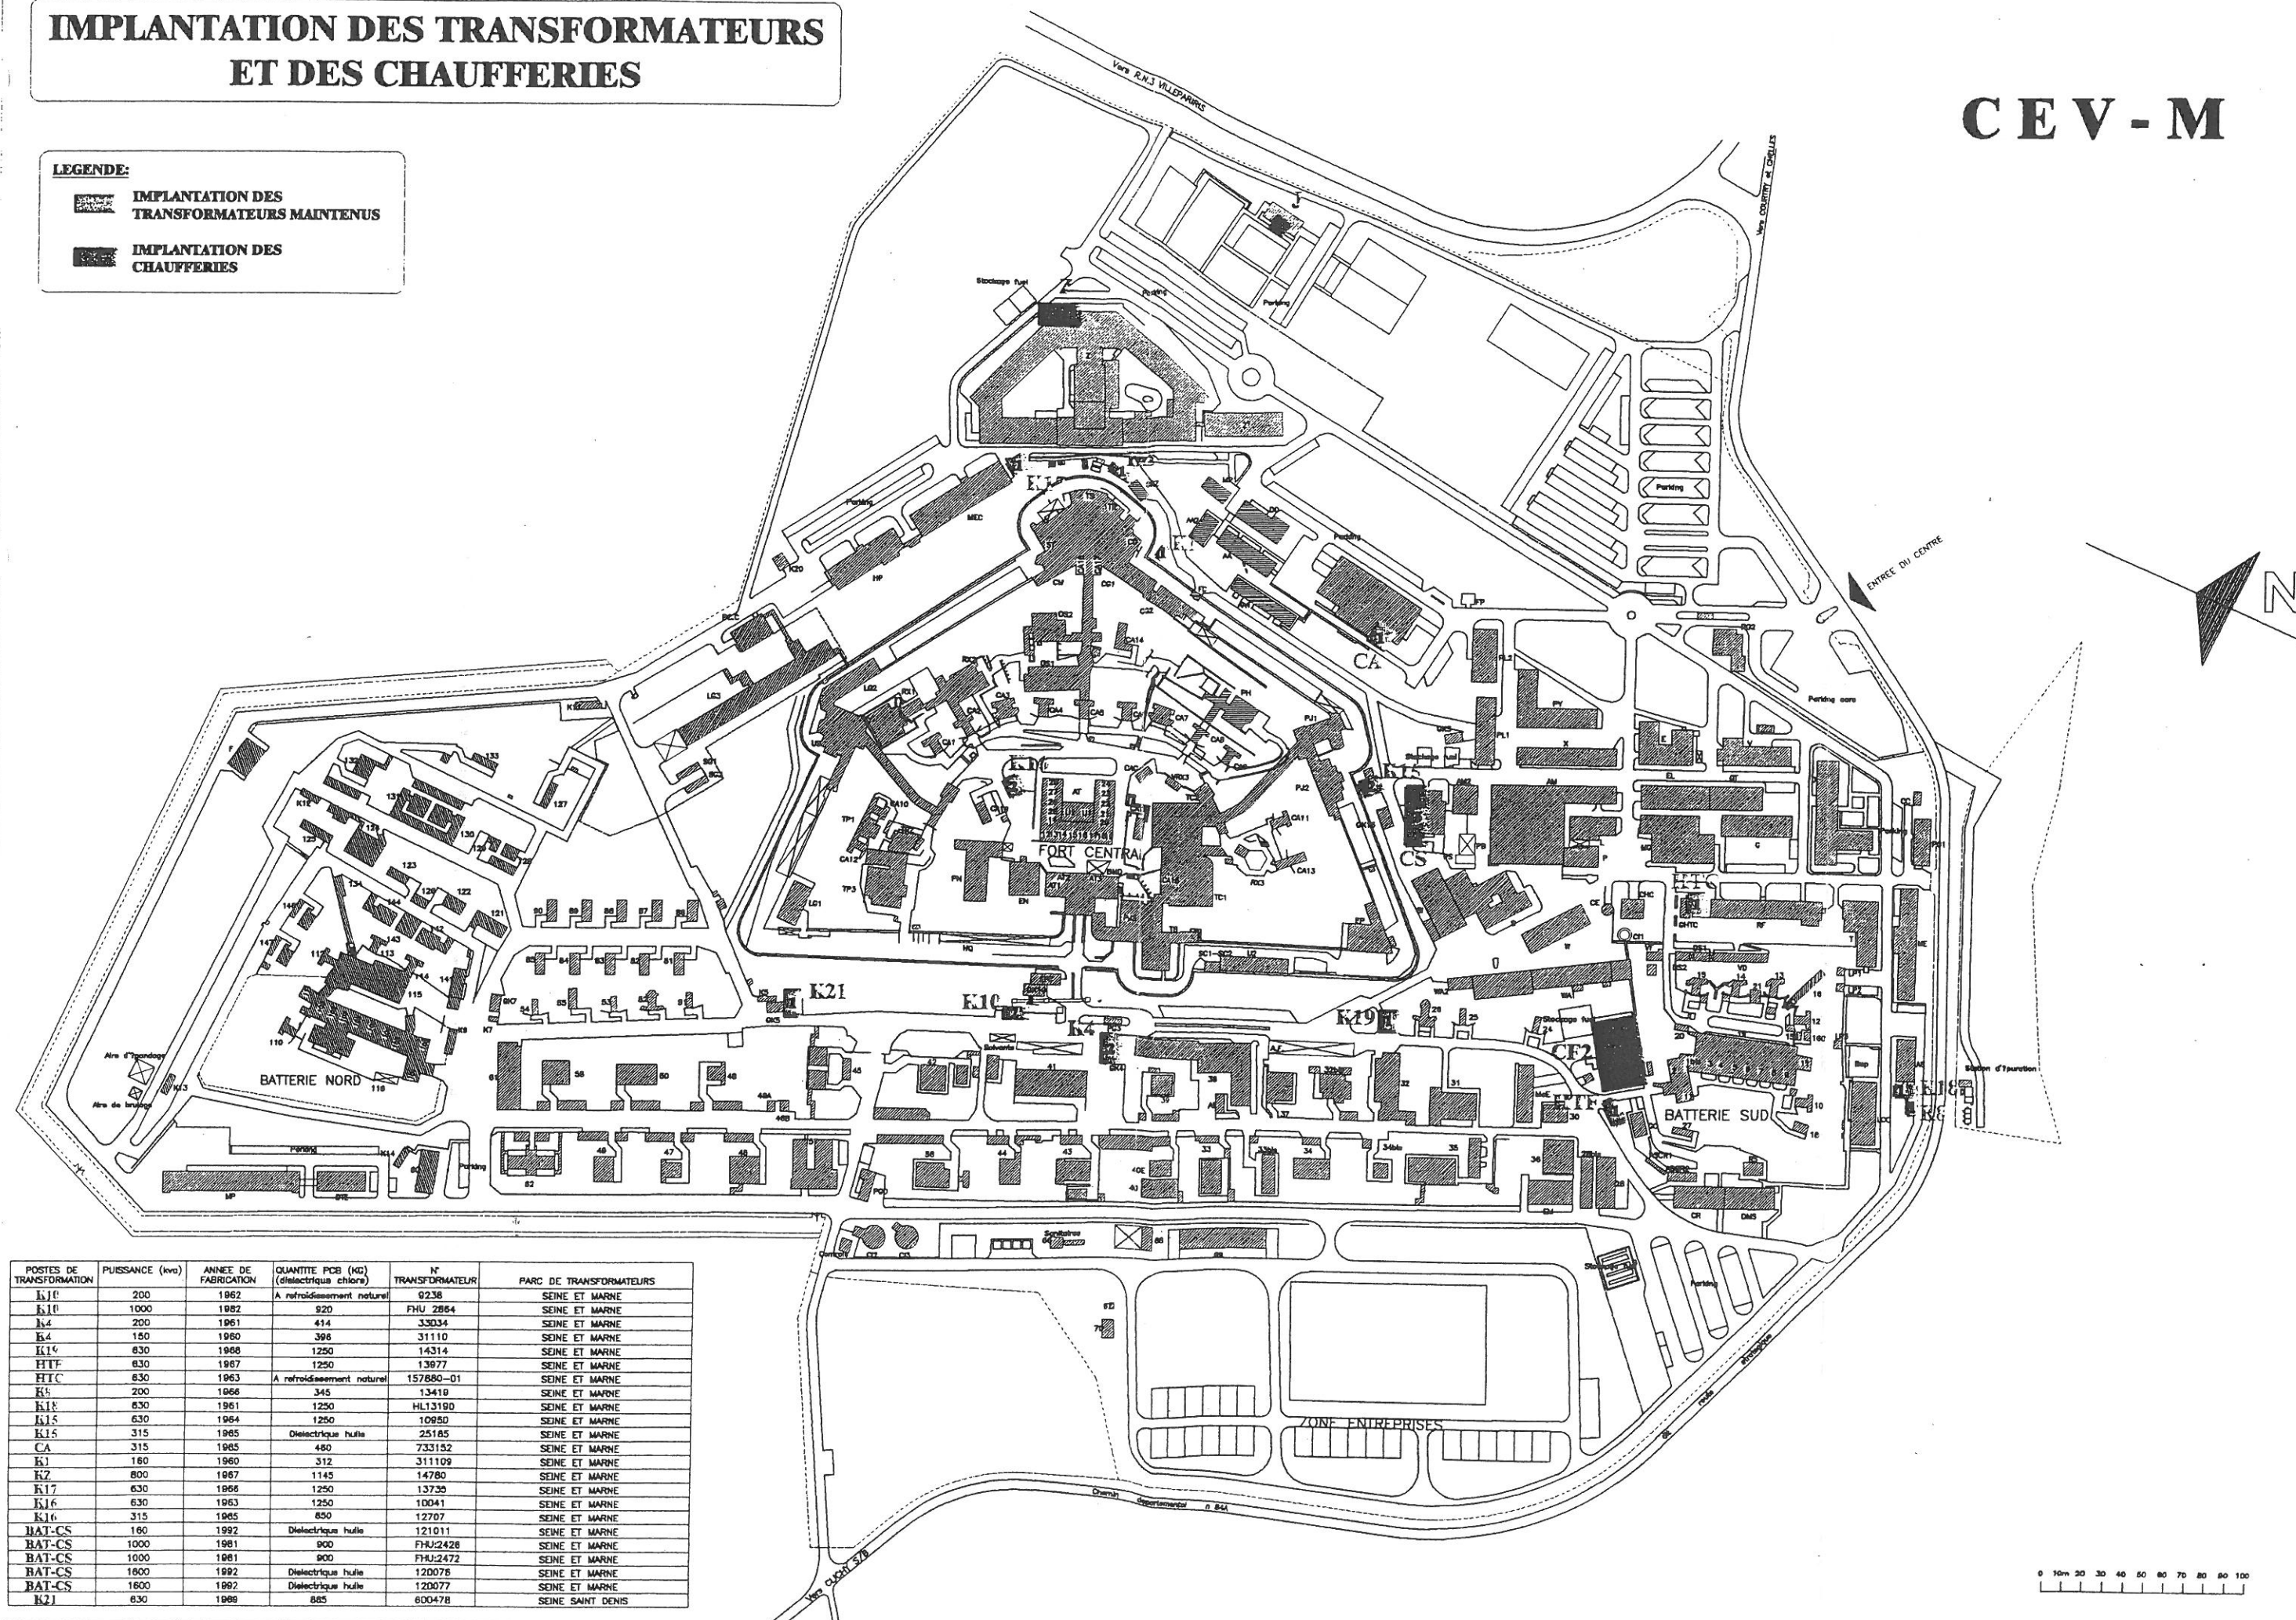

POSTES DE TRANSFORMATION	PUISANCE (kva)	ANNEE DE FABRICATION	QUANTITE PCB (KG) (diélectrique chlore)	N° TRANSFORMATEUR	PARC DE TRANSFORMATEURS
K10	200	1982	A refroidissement naturel	9238	SEINE ET MARNE
B10	1000	1982	920	FHU 2864	SEINE ET MARNE
K4	200	1961	414	33034	SEINE ET MARNE
B4	150	1960	398	31110	SEINE ET MARNE
K14	630	1986	1250	14314	SEINE ET MARNE
HTF	630	1987	1250	13877	SEINE ET MARNE
HTC	630	1983	A refroidissement naturel	157880-01	SEINE ET MARNE
R5	200	1966	345	13419	SEINE ET MARNE
K18	630	1981	1250	HL13190	SEINE ET MARNE
K15	630	1984	1250	10950	SEINE ET MARNE
K15	315	1985	Diélectrique huile	25185	SEINE ET MARNE
CA	315	1985	480	733152	SEINE ET MARNE
K1	180	1960	312	311109	SEINE ET MARNE
K2	800	1987	1145	14780	SEINE ET MARNE
K17	630	1986	1250	13735	SEINE ET MARNE
K16	630	1983	1250	10041	SEINE ET MARNE
K16	315	1985	850	12707	SEINE ET MARNE
BAT-CS	160	1992	Diélectrique huile	121011	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1000	1981	900	FHU:2426	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1000	1981	900	FHU:2472	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1600	1992	Diélectrique huile	120076	SEINE ET MARNE
BAT-CS	1600	1992	Diélectrique huile	120077	SEINE ET MARNE
K21	630	1988	885	600478	SEINE SAINT DENIS